

Podmínky stavební připravenosti při dodávce komínového systému včetně montáže Případné dopřesnění přípravy stavby konzultujte s přiděleným montážním technikem.

1. Příprava dostatečně únosného základu **s hydroizolací** uvnitř stavby pod komínové těleso o půdorysném rozměru minimálně 500x500 mm u jednorůduchového komínu a 500x1000 mm u dvourůduchového komínu. Hloubku základu doporučujeme konzultovat se stavebním dozorem s ohledem na místní podmínky. Základ musí být výškově připraven s ohledem na konečné povrchové úpravy podlahy min. 100mm nad její konečnou čistou výškou (např. plovoucí podlaha + olištování). V případě nepřipravenosti základu bude realizován dodavatelem za smluvní paušál 500 Kč + DPH. V případě montáže vně stavby mohou být požadavky na základ větší.
2. Pod celonerezový komín se základ připravovat nemusí.
3. Průchod skrz stropní nebořlavou konstrukci a střešní hořlavou konstrukci - tabulka níže.
4. Všechny prostupy musí být ve svislém směru v jedné rovině.
5. V den montáže musí být zajištěna existence stropní konstrukce a střešní konstrukce. U střešní konstrukce musí být přítomnost minimálně nosných trámů. Komín se musí ke krovům zavětrovat.
6. Zajištění přívodu elektrické energie (220 V) a dodávky vody.
7. Zajištění přesné specifikace umístění komína, výšku zaústění a umístění vývodů (dvířka, mřížka).
8. Vzniklý prostor mezi komínovým tělesem a stropní konstrukcí musí být po montáži vyplněn nebořlavou, kamennou izolací. (zajišťuje objednatel).

9. Další důležité a kompletní podmínky pro úspěšnou realizaci montáže komínu jsou v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky.

Tabulka požadovaných odstupů a otvorů ve stavbě

	vnější rozměr (mm)	odstup od nebořlavé konstrukce (mm)	odstup vnějšího průměru od hořlavé konstrukce (mm)
keramický jednorůduch	380x380	30	50
keramický dvourůduch	380x730	30	50
Komín s šachtou 360x500	360x500	30	50
Komín s šachtou 380x570	380x570	30	50
Nerez komín izol. 30mm	vnitřní průměr komínu + 60mm	30	50
Nerez komín izol. 32.5mm	vnitřní průměr komínu + 65mm	30	50
Nerez komín izolace 50mm	vnitřní průměr komínu + 100mm	30	50
		požadovaný otvor v nebořlavé konstrukci (mm)	požadovaný otvor v hořlavé konstrukci (mm)
keramický jednorůduch		440x440	480x480
keramický dvourůduch		440x790	480x830
Komín s šachtou 360x500		420x560	460x600
Komín s šachtou 380x570		440x630	480x670
Nerez komín izol. 30mm		vnitřní průměr komínu + 120 mm	vnitřní průměr komínu + 160 mm
Nerez komín izol. 32.5mm		vnitřní průměr komínu + 125 mm	vnitřní průměr komínu + 165 mm
Nerez komín izolace 50mm		vnitřní průměr komínu + 160 mm	vnitřní průměr komínu + 200 mm

Specifikace umístění komínu - NUTNO VYPLNIT PŘED MONTÁŽÍ

Osové výšky kouřovodu keramický komín vývod 90°/45°


Zakládací patka (1) má výšku 90mm. Osazením tvarovky KZD (2) se tato tvarovka zapustí do patky o 25mm. Tvarovka KZD má délku 660mm. Poté se osadí tvarovka KZK se shodnou délkou. Další možné výšky jsou vždy součtem této sestavy tvarovek + délka rovné vložky s tmelem 330mm. S výškou je možné pohybovat směrem vzhůru podbetonováním zakládací patky ve tvárnici.

NEJMENŠÍ OSOVÁ VÝŠKA JE TEDY 1055/1640 mm.

Osové výšky kouřovodu komín s nerezovou vložkou

Kondenzační miska (1) má výšku 80mm. Osazením čistícího prvku (2) se tato tvarovka zapustí do misky o 60mm. Čistící prvek má délku 321mm. Poté se osadí Tkus s délkou podle vnitřního průměru. U nerezových vložek je výška poté možná upravovat krácením.

NEJMENŠÍ OSOVÁ VÝŠKA JE 500mm.

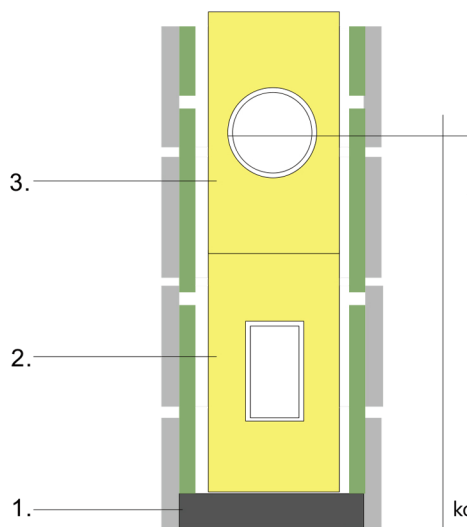

vývod 90°

2045mm
1715mm
1385mm
1055mm

vývod 45°


2290mm
1960mm
1640mm

vývod níže se z titulu
spotřebiče (krbu) neuvažuje

konečná čistá výška podlahy


Specifikace umístění vývodu z komínu

AB




A komínová dvířka
B odvětrávací mřížka
C vývod pro připojení
spotřebiče

Příklad vyznačení umístění

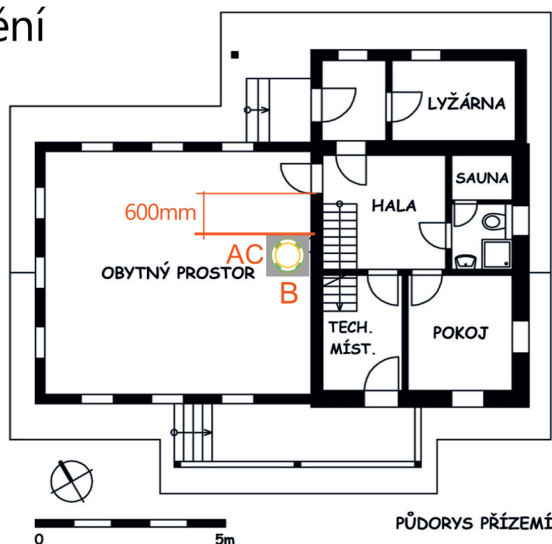

Zde zakreslete situaci



E-TRADE JIČÍN s r.o., K Vápenkám 562, Jičín 506 01

tel.: 730 118 893

e-mail: info@pocivity-komin.cz

NEPROVOZUJEME KAMENNOU PRODEJNU.